


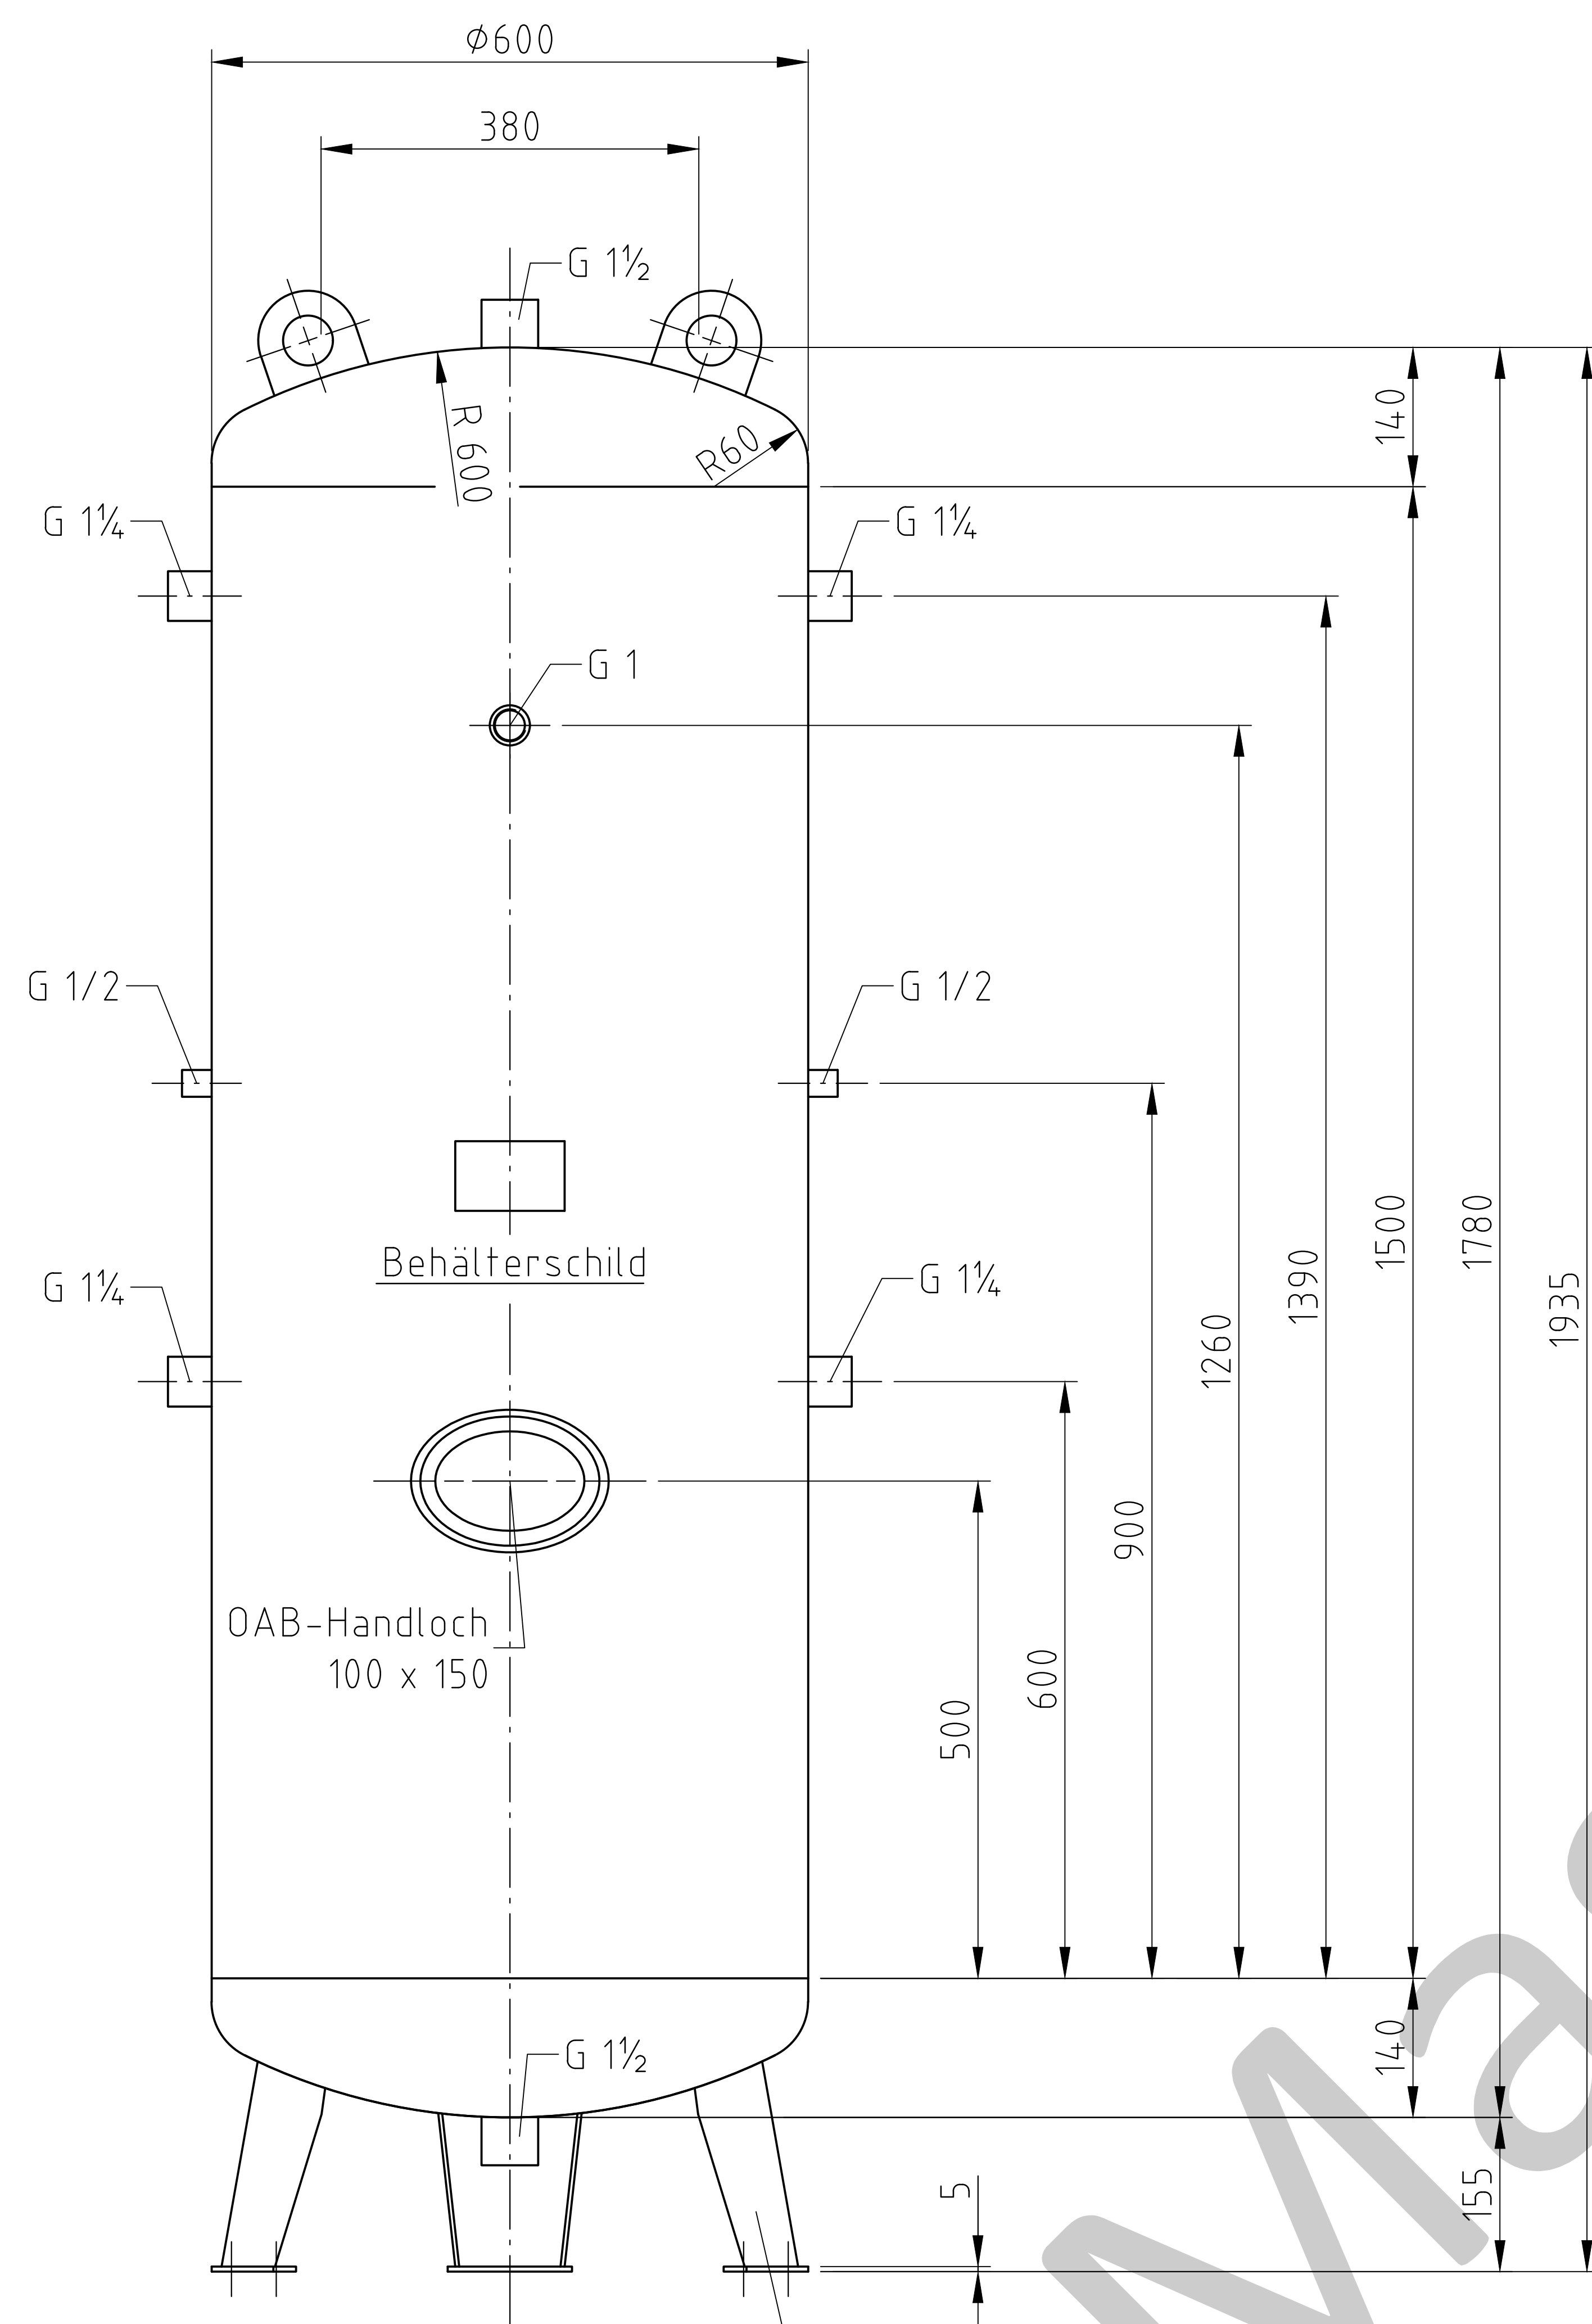


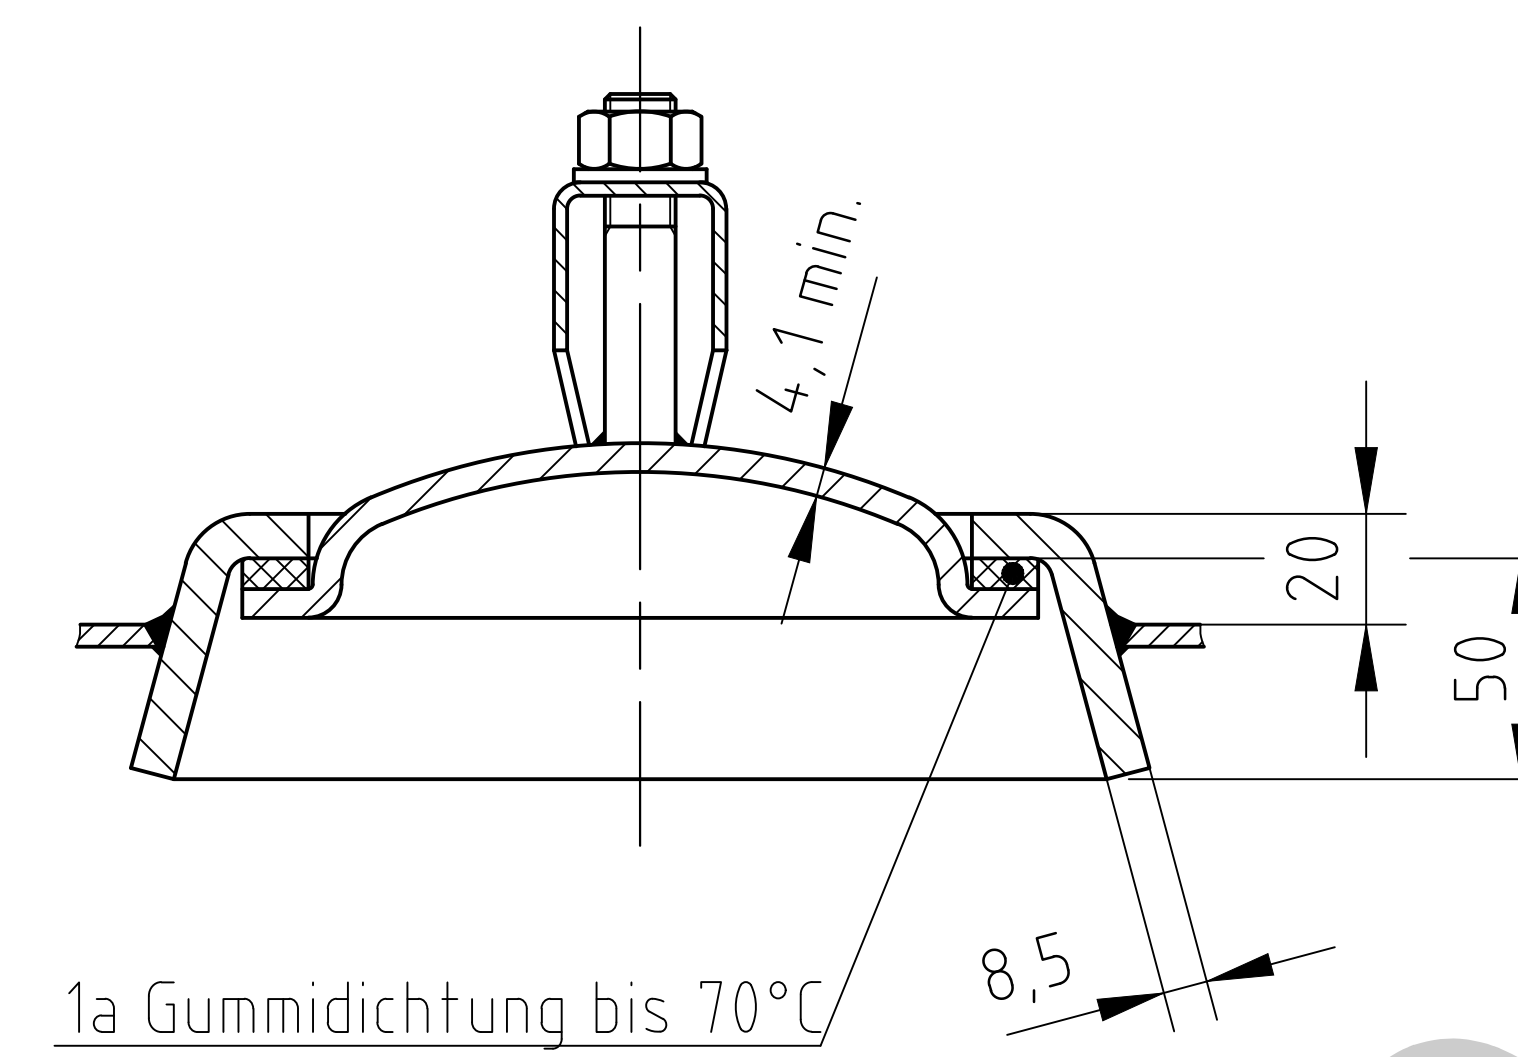



OAB 51 - Handlochverschluß 100/150
bauteilgeprüft

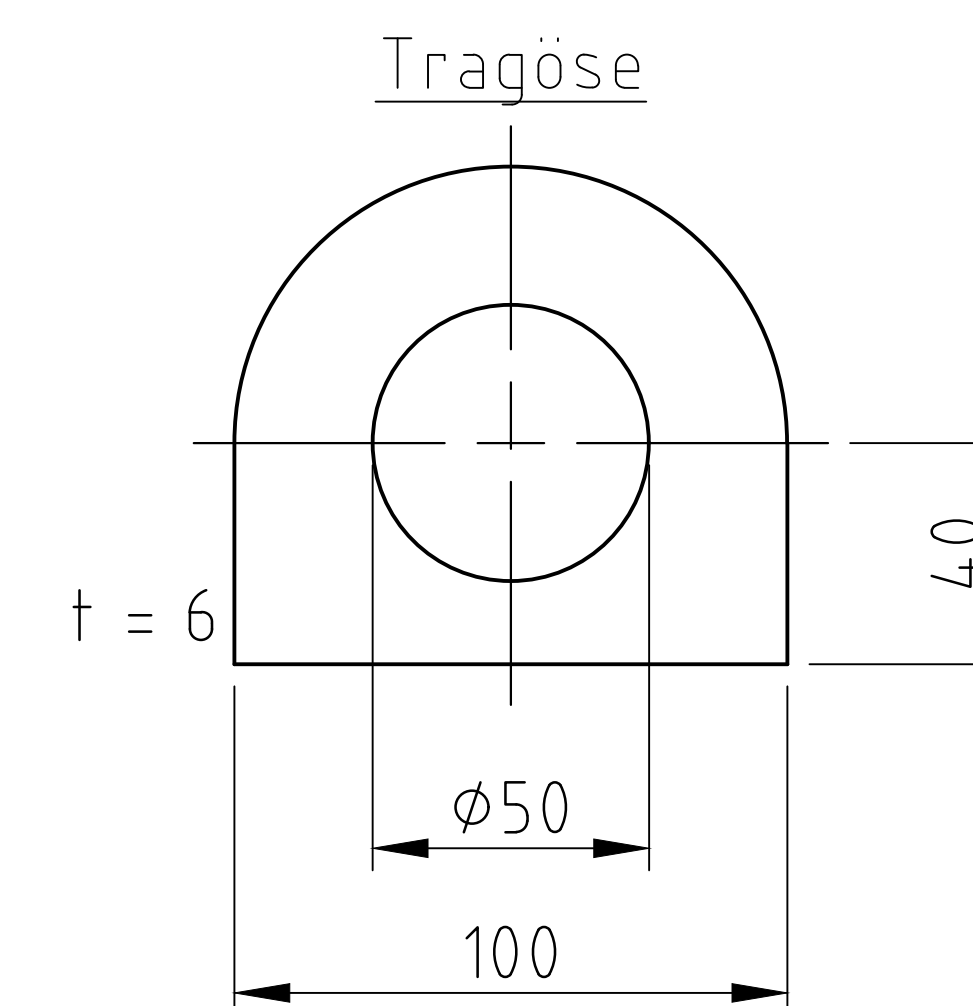

Muffeneinschweißung
Entlüftungs-u.Ablaßmuffe
innen bündig

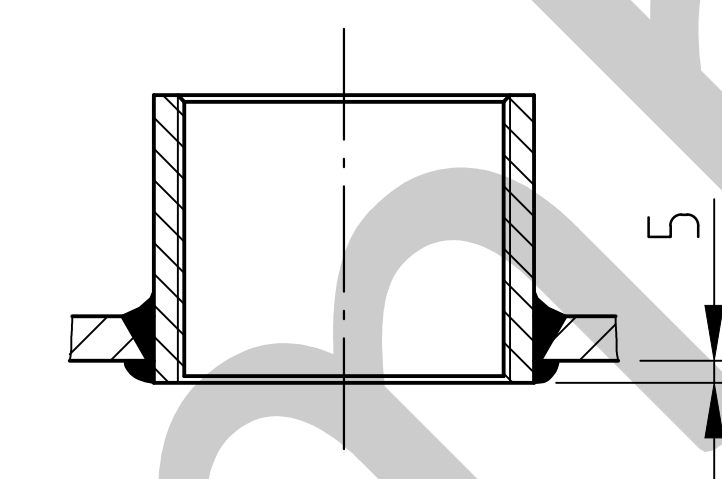

Behälterfüße

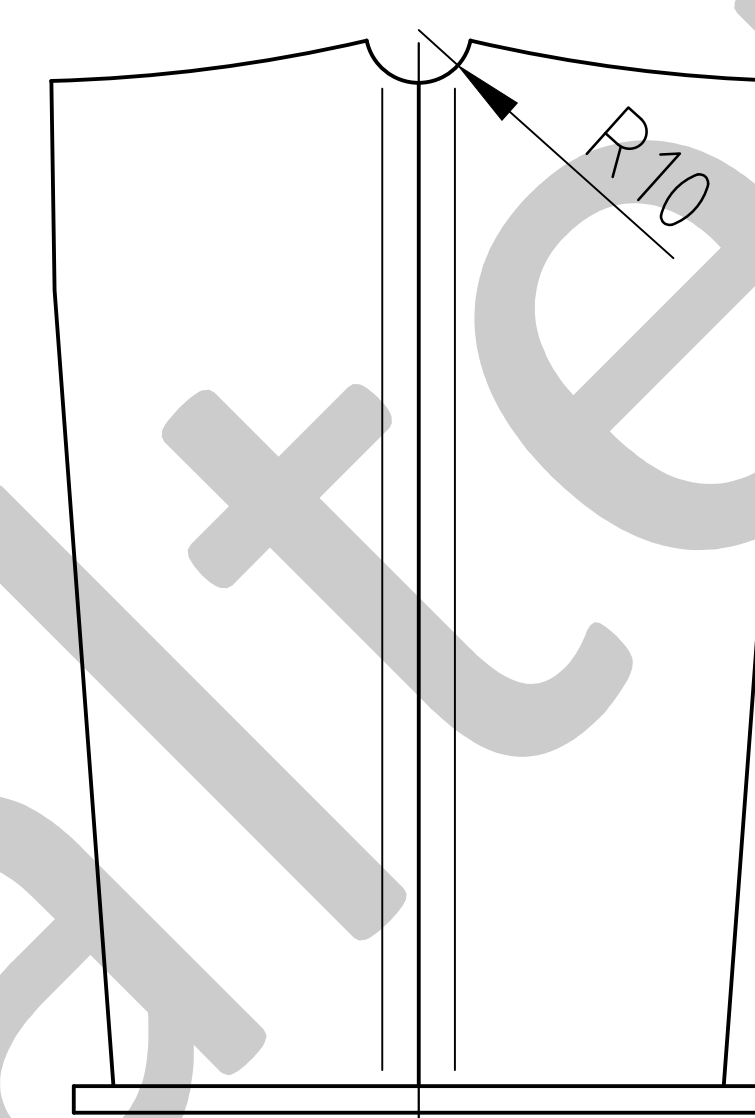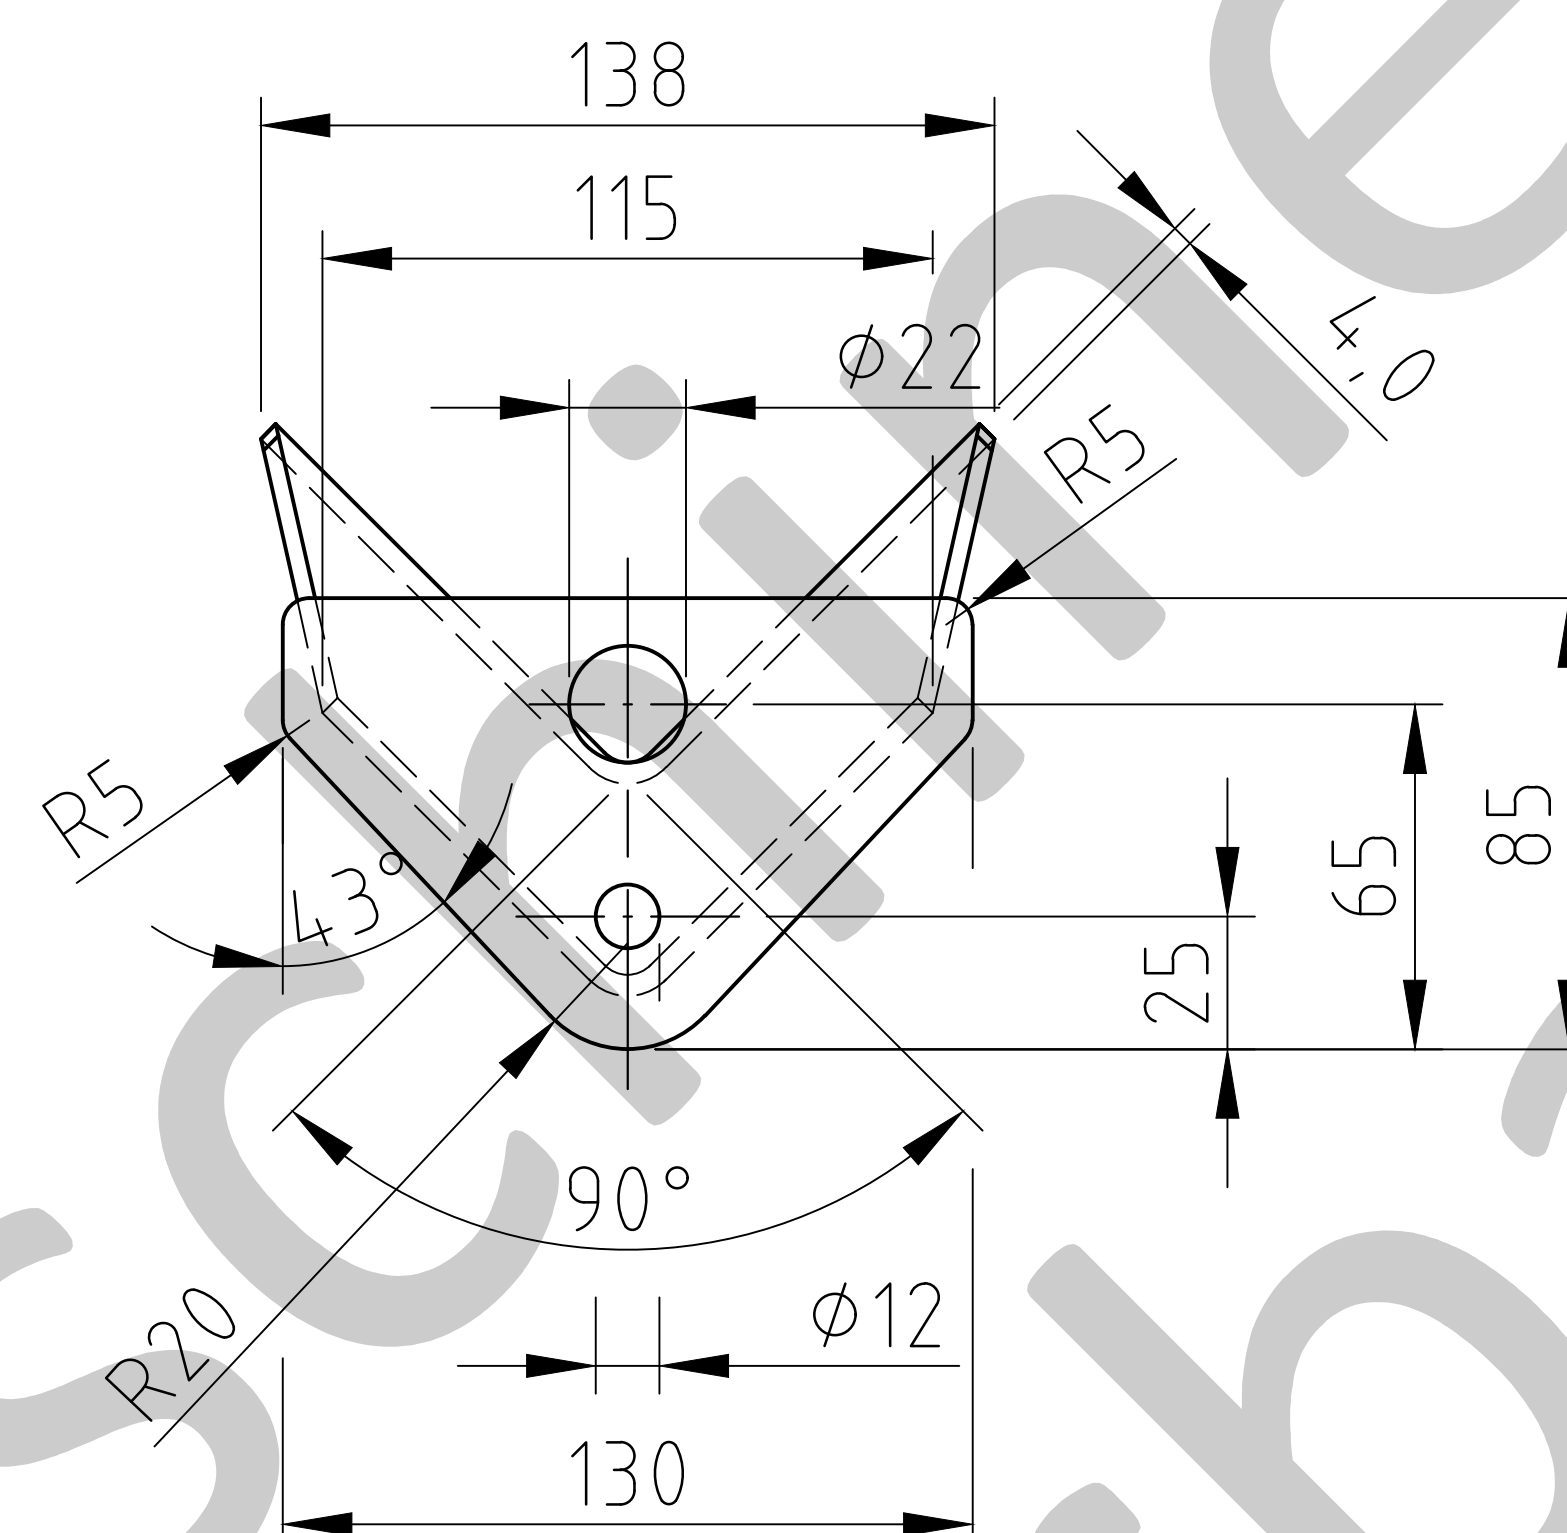

Nahtformen (wenn nicht anders auf Zeichnung angegeben):			
Längsnaht	Muffen-/Stützeinschweißungen	Rundnähte	
		Sickennaht nur bis 8 mm Bodenwandstärke zyl. Bord > 3,5 x Bodenwandstärke	

Zulässige Lastwechsel nach AD2000-S1 (Ausg. 10.2000) :
0 bar bis PS = 1000
20% von PS sind dauernd ertragbar

Betriebsdaten / Auslegungsdaten :
Volumen V (Liter) : 500
zul. Betriebsüberdruck PS (bar) : 11
Prüfüberdruck PT (bar) : 15,73
min. Betriebstemperatur TS (°C) : -20
max. Betriebstemperatur TS (°C) : 50
Fluid : Druckluft / Stickstoff (Fluidgruppe 2)
Aufstellungsort : im Gebäude / im Freien

Oberflächenbehandlung :
innen : roh
außen : grundiert (nach Kundenwunsch lackiert)
oder : innen : feuerverzinkt
außen : feuerverzinkt

Blechtoleranzen : EN 10029, Klasse A (bei Angabe der Nenndicken)

Form- und Lagetoleranzen : EN ISO 13920, Form D

bei eingerahmten Maßen: EN ISO 13920, Form C

Herstellung und Prüfung :

GEMÄSS DGRL 2014 / 68 / EU - AD 2000

Konformitätsbewertung :

Fluidgruppe : 2
Diagramm : 2
Kategorie : IV
Modul : H1

Maßstab : 1:12.5	 MABE DER BEHÄLTERBAUER	Benennung :	
Auftrags-Nr. : -		Druckbehälter stehend	
Best.-Nr. : -		500 l 11 bar	
Verwendbar für: Standardbehälter			
Gewicht : ca.150 kg		Datum	Name
Blatt : 1	Bearb.	11.03.2015	CW
v. Blatt : 1	Gepr.	11.03.2015	SW
Plotdatum: 11.03.2015	Schutzvermerk nach DIN 34 beachten		
Datei : ENG-010251	Betzdorfer Str. 170 D-57567 Daaden Tel.: +49 2743 9330 - 0 Fax.: +49 2743 3685 E-Mail: info@mabe.de		
		Zeichnungsnummer :	Revision
		MB 030603-1.500	A
		Zeichn.-Nr. der Prüfung des Entwurfs :	Änd.-Datum
		MB 030603-1	11.03.2015
		Zeichnung darf nur über CAD geändert werden	